




KEYMAP

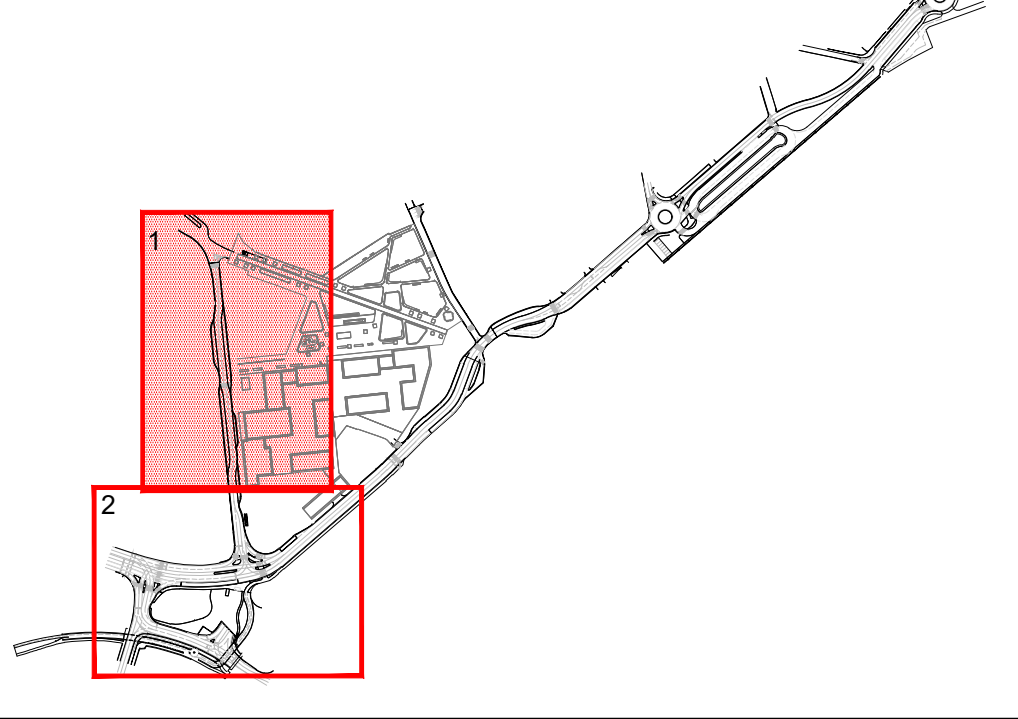

NOTIZIA  
nuovo dimensionamento per l'interconnessione 125400  
Scheda tecnica per l'interconnessione 125400  
Nuovo progetto in idp per rete di interconnessione 125400  
chiusura in gha. direzione 0001200-0020A.

LOTTO 04 - DATI  
2 x Condotte PE DN200 PN10 in 1 Lotteria PVC DN200 + 1  
Lotteria PVC DN200 + 1 Lotteria PVC DN125  
TUBAZIONE DATI  
2 x Tubo PE DN200 PN10 in 1 Lotteria PVC DN200 + 1  
Lotteria PVC DN200 + 1 Lotteria PVC DN125

LOTTO 04 - DATI  
2 x Condotte PE DN200 PN10 in 1 Lotteria PVC DN200 + 1  
Lotteria PVC DN200 + 1 Lotteria PVC DN125  
TUBAZIONE DATI  
2 x Tubo PE DN200 PN10 in 1 Lotteria PVC DN200 + 1  
Lotteria PVC DN200 + 1 Lotteria PVC DN125

LOTTO 04 - DATI  
2 x Condotte PE DN200 PN10 in 1 Lotteria PVC DN200 + 1  
Lotteria PVC DN200 + 1 Lotteria PVC DN125  
TUBAZIONE DATI  
2 x Tubo PE DN200 PN10 in 1 Lotteria PVC DN200 + 1  
Lotteria PVC DN200 + 1 Lotteria PVC DN125

NOTIZIA  
nuovo dimensionamento per l'interconnessione 125400  
Scheda tecnica per l'interconnessione 125400  
Nuovo progetto in idp per rete di interconnessione 125400  
chiusura in gha. direzione 0001200-0020A.

Vor Beginn der Arbeiten, muss das beauftragte Unternehmen mit eigenen Mitteln und zusammen mit den jeweiligen Betreibern und ev. den Nutzern, die im Boden vorhandenen Infrastrukturen und insbesondere auch die Privatschlüsse erheben, am Boden mit geeigneten Mitteln markieren und in den Plänen einzeichnen. Zusammen mit der Bauleitung, müssen ev. Abweichungen von den Darstellungen in den Projektplänen erörtert und falls notwendig neue Lösungen definiert werden.

Außer es ist im Projekt ausdrücklich anders vorgesehen, müssen alle Infrastrukturen während der gesamten Bauphase in ihrer Funktion erhalten bleiben und dürfen nicht beschädigt werden. Das bedeutet, dass vorhandene Infrastrukturen ev. abgestützt und geschützt werden müssen. Die Stütz- und Schutzmaßnahmen müssen vom beauftragten Unternehmen eigenverantwortlich auf eigene Kosten geplant und umgesetzt werden.

Eventuelle Arbeiten an den Infrastrukturen dürfen nur in Absprache mit den Betreibern durchgeführt werden.

Wenn die Infrastrukturen zeitweise durch provisorische Lösungen ersetzt werden müssen, müssen diese provisorischen Lösungen in Absprache mit den Betreibern umgesetzt werden. Die Kosten gehen zu Lasten des beauftragten Unternehmens.

Es ist Aufgabe des Auftragnehmers alle provisorischen, temporären Umleitungen der Infrastrukturen zu realisieren, wobei die Funktion der Infrastrukturen selbst aufrecht erhalten bleiben muss, seien diese im Untergrund oder oberirdisch verlegt. Inbegriffen sind die Suche und Ortung der Infrastrukturen, die Genehmigung durch den Betreiber der Abschnitte sowie die provisorischen Anschlüsse, die Verlegung integrierter aller Leistungen für dessen Inbetriebnahme, der Ausbau und die Entzerrung in einer Deponie nach der Verlegung, Abnahme und Annahme der definitiven Infrastrukturen.

Querungen von Leitungen müssen unter Berücksichtigung entsprechender Vorschriften von Seiten der Betreiber durchgeführt werden. Die Ausführung von Querungen mittels Einsatz von Schutzbeton geht zu Lasten des Auftragnehmers.

Die Wasserhaltung in den Ausbissen (Gratensaub und allgemeiner Aushub) geht zu Lasten des Auftragnehmers.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice deve rilevare con mezzi propri e in collaborazione con i gestori delle infrastrutture eventualmente con gli clienti le tubazioni principali e gli attaccamenti privati esistenti, segnati sulla pavimentazione con mozzini laterali e segnati nelle tavole. Assieme alla direzione lavori devono essere chiariti eventuali discostamenti da quanto segnato nelle tavole e se necessario devono essere definite nuove soluzioni.

Con eccezione del caso che fosse definito diversamente nel progetto devono essere mantenute in funzione tutte le infrastrutture esistenti durante tutte le fasi di costruzione e non possono essere danneggiate. Questo significa, che infrastrutture esistenti devono essere sostenute e protette. Le misure di sostegno e protezione devono essere progettate ed eseguite a spese proprie.

Eventuali interventi su infrastrutture esistenti possono essere eseguiti soltanto in accordo con i relativi gestori delle infrastrutture.

Nel caso che le infrastrutture dovessero essere sostituite temporaneamente con soluzioni provvisorie, le soluzioni provvisorie devono essere eseguite in accordo con i gestori delle infrastrutture. Tutti gli interventi sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Sono onere dell'impresa appaltatrice tutte le opere provvisorie di modifica temporanea delle infrastrutture, atte a mantenere in pieno esercizio le stesse, siano esse interrate e aeree. Si intende la ricerca, l'individuazione, l'autorizzazione da parte dell'ente gestore delle tratte e allacciamenti provvisori, la loro realizzazione compreso ogni onere e fornitura per la messa in funzione, la rimozione e smaltimento in discarica una volta posate collaudate ed accettate le infrastrutture definitive.

Incroci tra tubazioni devono essere eseguiti considerando eventuali prescrizioni da parte del gestore delle infrastrutture. L'esecuzione di incroci tra tubazioni con esecuzione di calcestruzzo di protezione è a carico dell'impresa appaltatrice.

L'aggombramento negli scavi (scavo a sezione ristretta, scavo di sbancamento) è a carico dell'impresa appaltatrice.

Legende - Legenda	
	BESTEHENDE DATENKABEL CAVO DATI ESISTENTE
	ABBRUCH DATENKABEL DEMOLIZIONE CAVO DATI
	NEUER DATENKABEL - BAULOS 3.3 NUOVO CAVO DATI - LOTTO 3.3

**Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano**  
**Stadtgemeinde Bozen - Comune di Bolzano**

STÄDTBEIHALTER AUFWERTUNGSPLAN - ZONE PERATHONERSTRASSE - SÜDTIROLERSTRASSE  
 PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA - ZONA VIA PERATHONER - ALTO ADIGE

**WaltherPark**  
TUNNEL UND STRASSEN  
TUNNEL DI ACCESSO E SISTEMAZIONI VIARIE

Proprietä Eigentümer Città di Bolzano - Stadt Bozen vicolo Gurner 7 - 39100 Bolzano - Bozen	Projektschaffende Soggetti Affiliare <b>WaltherPark s.p.a.</b> in SIGMA eine Gesellschaft der SIGMA Gruppe   una Società del Gruppo SIGMA
General Contractor Projektmanagement ICM Italia General Contractor Srl Walltherplatz   piazza Walther n. 22   39100 Bolzano - Bozen	Generalplaner Projektista generale DMA ITALIA srl Walltherplatz   piazza Walther n. 22   39100 Bolzano - Bozen
Planungsteam Team di Progettazione KATA engineering	planpunkt In-ge.na. <small>Handwerkerstraße 50d, 1 I - 39044 NEUMARKT (BZ) Tel. +39 0471 911111 Fax: +39 0471 911111 Web: www.in-ge.na.it</small>
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO <small>LOGGIA CALABROTTI CORRADO ALBINO 1127</small>	Sñohetta <small>Strada 10, 39040 S. Maria di Fiemme (BZ)</small>
area7 <small>via S. Maria Maddalena 1 39040 S. Maria di Fiemme (BZ)</small>	BERGMEISTER <small>via S. Maria Maddalena 1 39040 S. Maria di Fiemme (BZ)</small>
SECURPLAN <small>via S. Maria Maddalena 1 39040 S. Maria di Fiemme (BZ)</small>	S. Bernardi Landmaschinenbau <small>via S. Maria Maddalena 1 39040 S. Maria di Fiemme (BZ)</small>

Stampel Gemeinde

---

Planungsphase | Fase **VARIANTE nr 1 - VARIANTE nr 1**

Planenheit | Descr. Tav. **Neue Datenkabel 1/2**

Planenkodierung | Cod. **Nuovo cavo dati 1/2**

Planer | Tipologia **Projekt neuo Infrastrukturen**

Maßstab - Scala: 1:200      Format | Formato: -

Datum - Data: 04/06/2020      Gez: -

Plannummer - Nr. Tav: -

Außenkante WPB U04-U01  
entspr. Vermessung